

COMUNICADO DE PRENSA

JMAS Chihuahua /002

Chihuahua, Chih., a 05 de enero de 2026

Emite JMAS Chihuahua recomendaciones para protección de tuberías

Ante el pronóstico de bajas temperaturas, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua emitió recomendaciones para proteger las tuberías y prevenir daños por congelamiento.

Entre las principales medidas, se exhorta a proteger los ductos ubicados al exterior, como los de los tinacos, mediante el uso de hule espuma, papel periódico o bolsas de plástico, además de realizar un drenado previo para evitar fugas por congelamiento.

Antes de colocar el material de protección, se debe cerrar la llave de paso del arco medidor y del tinaco, y vaciar el agua sobrante en contenedores limpios, la cual puede reutilizarse en labores de limpieza.

A continuación, se enlistan los pasos a seguir para la protección de las tuberías:

Paso 1. Cubrir la tubería con una capa de papel periódico, asegurando que quede bien ajustada.

Paso 2. Colocar una capa de hule espuma o bolsa de plástico sobre la capa anterior.

Paso 3. Reforzar cada capa con cinta aislante o cinta canela para que queden firmemente adheridas entre sí y al tubo.



MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO




JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA

Paso 4. Añadir una segunda capa de papel periódico sobre la protección instalada.

Paso 5. Proteger el recubrimiento final con una capa de hule espuma o bolsa de plástico para evitar la humedad.

Asimismo, se recomienda cubrir las bombas hidroneumáticas, calentadores de agua y el arco medidor.

Para cualquier reporte relacionado con el servicio de agua potable, tratamiento y alcantarillado sanitario, llamar al número telefónico 073.

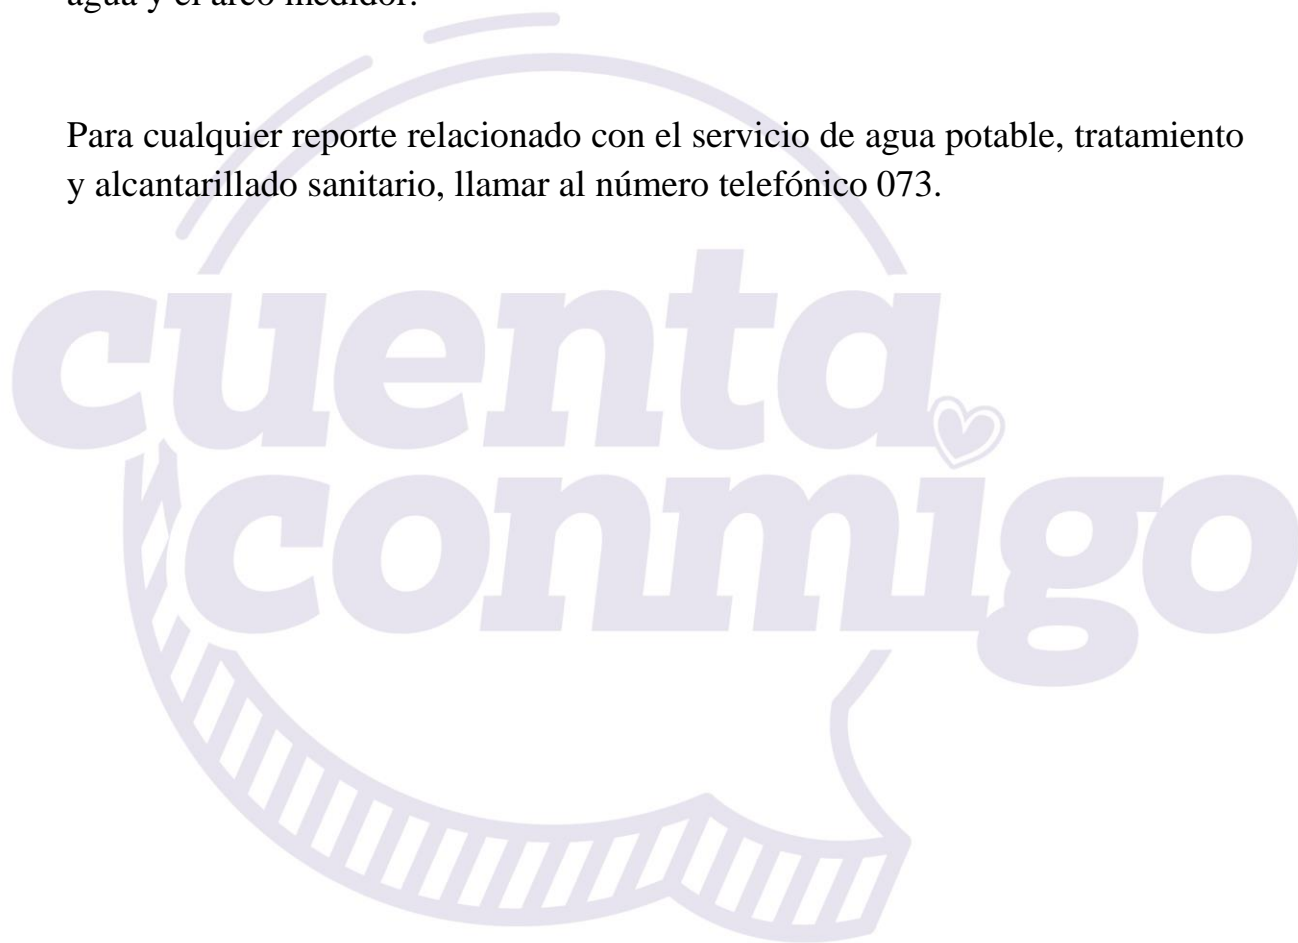

Ave. Ocampo No. 1604,
Col. Centro, C.P. 31000.
Chihuahua, Chih., México
Teléfono (614) 439-7474

www.jmaschih.gob.mx